



Līkumu nostiprinājuma bloki

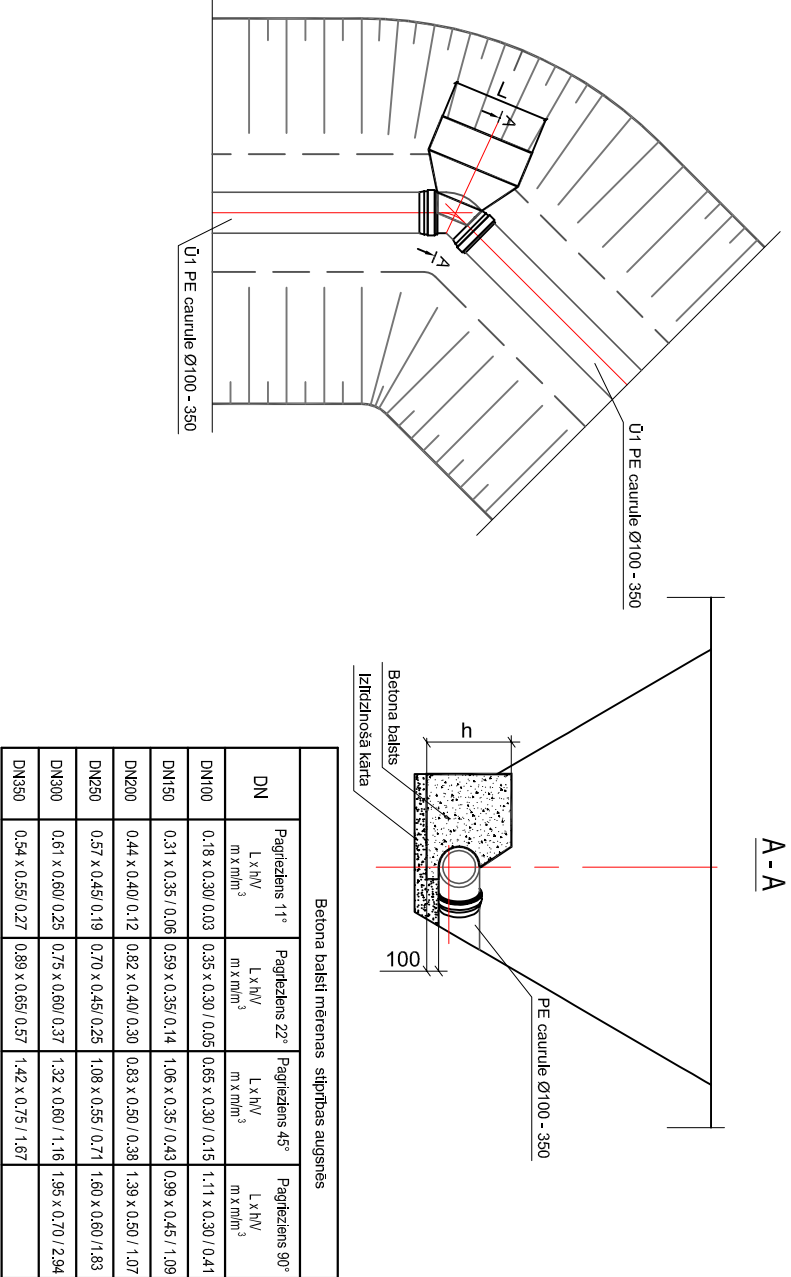

- PIEZĪMES:
1. Betonu tieši ieliet izraktajā (sagatavotā) gruntī (starp bloku un grunti nedrīkst atrasties brīva telpa).
 2. Pārbaudes spiediens 1,5 reizes lielāks par darba spiedienu.
 3. Betona blīvums 2,3 t/m3.

Trejgabalu nostiprinājuma bloki



Projektētājs: <div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>firma L4</div></div> <div>Rīga, Jelgavas iela 90 Tālr.: +371 67500180 Fakss: +371 67500181</div>		Pasūtītājs:	
Objekts:		"Ūdensapgādes un kanalizācijas ātrējo tīklu pārbūve Dobelē, Spodrības ielas dzelzceļa joslā"	
Amats			
Uzvārds			
Paraksts			
Datums		Lapas nosaukums:	
Proj.dalās.v. M. Ozoliņa		Līkumu un trejgabalu nostiprinājuma bloki	
Projektēja M. Ozoliņa			
Pārbaudīja I.Grandāns		01.2016	
		Līguma Nr. 2015-UK/1433-01	
		Mērogs: b.m.	
		Stadija Lapas	
		BP	
		ŪKT-17	